



N° 234-INSP.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELSBROEK

Distributienetbeheerder : ORES
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller :
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N° Pol 1060418107

EAN
code :

Aard onderzoek : AREI ART	86	+95	270	271	276	276bis	TT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr. <input type="radio"/>
Genre de contrôle : RGIE ART		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

Plaats van het onderzoek : Bâtiment 451 AF, 1348 Louvain-la-Neuve
Lieu du contrôle :

Eigenaar : Nc Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : Existant BTW / TVA :
Datum van het onderzoek : 18/04/16 Ik. / C.I. :
Date du contrôle : Inspecteur : Vanoverberg

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Appart. Commun

Spanning <u>300V</u> Tension	Meter / bord verbinding : <u>XVB 5 G 6mm²</u> Liaison compteur-tableau :	Max. beveiliging : <u>40A</u> Protection max. :
---------------------------------	--	--

Aardelectrode : <u>Tussent</u> Electrode de terre : <u>6.35 Ohm</u>	Isolatie : <u>kw</u> Isolement :	Mohm	Aantal verdeelborden : <u>2</u> Nombre de tableaux :
--	-------------------------------------	------	---

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : <u>6</u> Nombre de circuits terminaux :	Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE			
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271	271bis	278
<u>63</u>	<u>300</u>	<u>A</u>	<u>Benieuw: A & H. (Td1)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<u>63</u>	<u>30</u>	<u>A</u>	<u>Secundaire A & E. (Td2)</u>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : général : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques :
Niënt
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion :

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.
De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Les bornes de l'interrupteur différentiel général sont rendues inaccessibles par scellage.
De ingangsklemmen van de algemene differentieelschakelaar zijn ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Le schéma unifilaire et de position ont été visés et sont conformes avec l'installation - Het ééndraad- en situatieschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie. Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.) - De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) Prochaine visite de contrôle : / Volgende controlebezoek.

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.
Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme un an au plus tard après la date de ce contrôle. Passé ce délai, le SPF concerné sera averti de l'existence d'infractions. Overeenkomstig art. 274 van het A.R.E.I., de werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd ten laatste één jaar na keuringsdatum. Na deze datum wordt de bevoegde overheid van de aanwezigheid van inbreuken.
 La visite de contrôle prévue par l'art. 276 bis du R.G.I.E., doit avoir lieu au plus tard 18 mois après l'acte de vente - Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van verkoop.

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> /

18/04/16

Gilles VANOVERBERG
Inspecteur
gilles.vanoverberg@electro-test.be
tél. +32 475 75 45 90

RAPPELS - 12.05.15
Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website - Termes et conditions: sur demande ou via notre site internet.
Remineral van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn beweging heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtreddingen zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtreddingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtreddingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog bezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier d'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et de tout accident survenu aux biens et de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette visite, on constate des infractions, il faut effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à l'haute surveillance des installations électriques domestiques.


Installateur :
Electricité Cools sprlu
Rue de la Cure, 2A
1315 OPPREBAIS
0477/72 46 20
TVA 0441.590.817




UNIFILAIRE
COMMUN 451 AF TD2
1348 LOUVAIN LA NEUVE

 **ELECTROTEST**
Sille VANOVERBERG
Inspecteur
g@es.vanoverb...g@electro-test.be
Gsm +32 475 75 43 59


18/02/2016

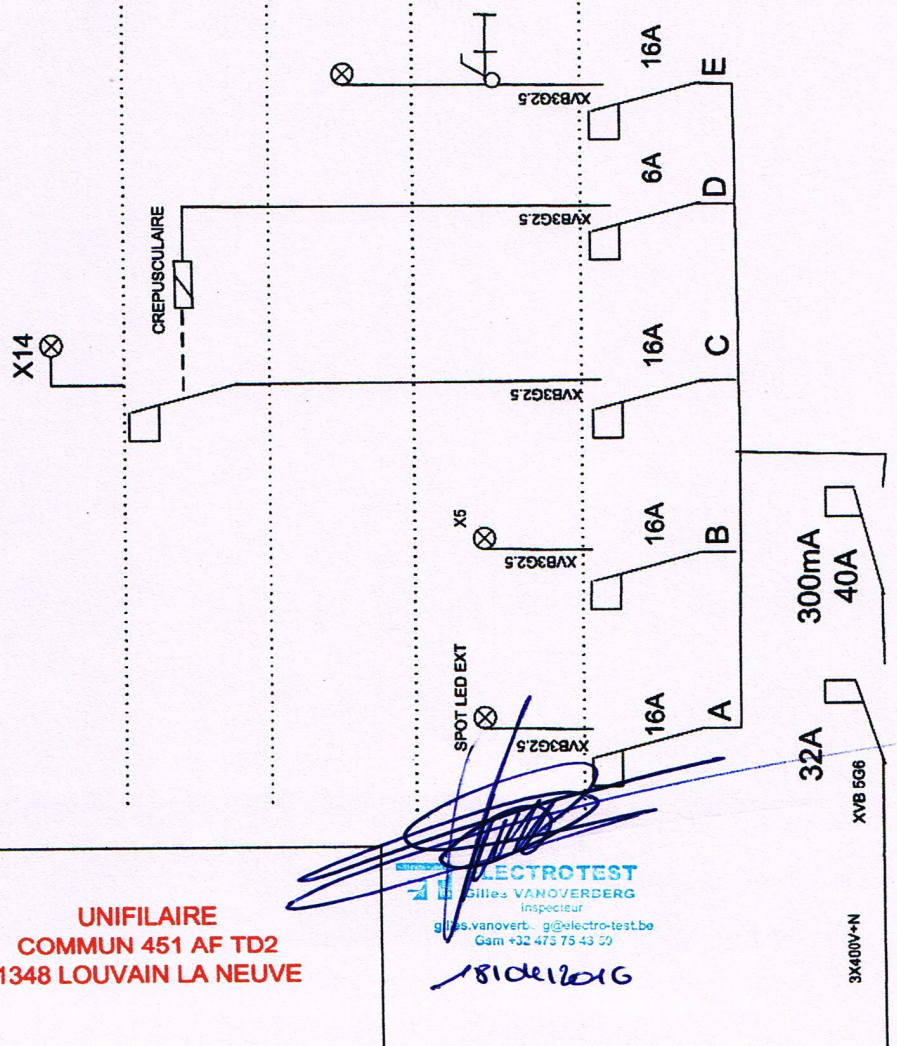


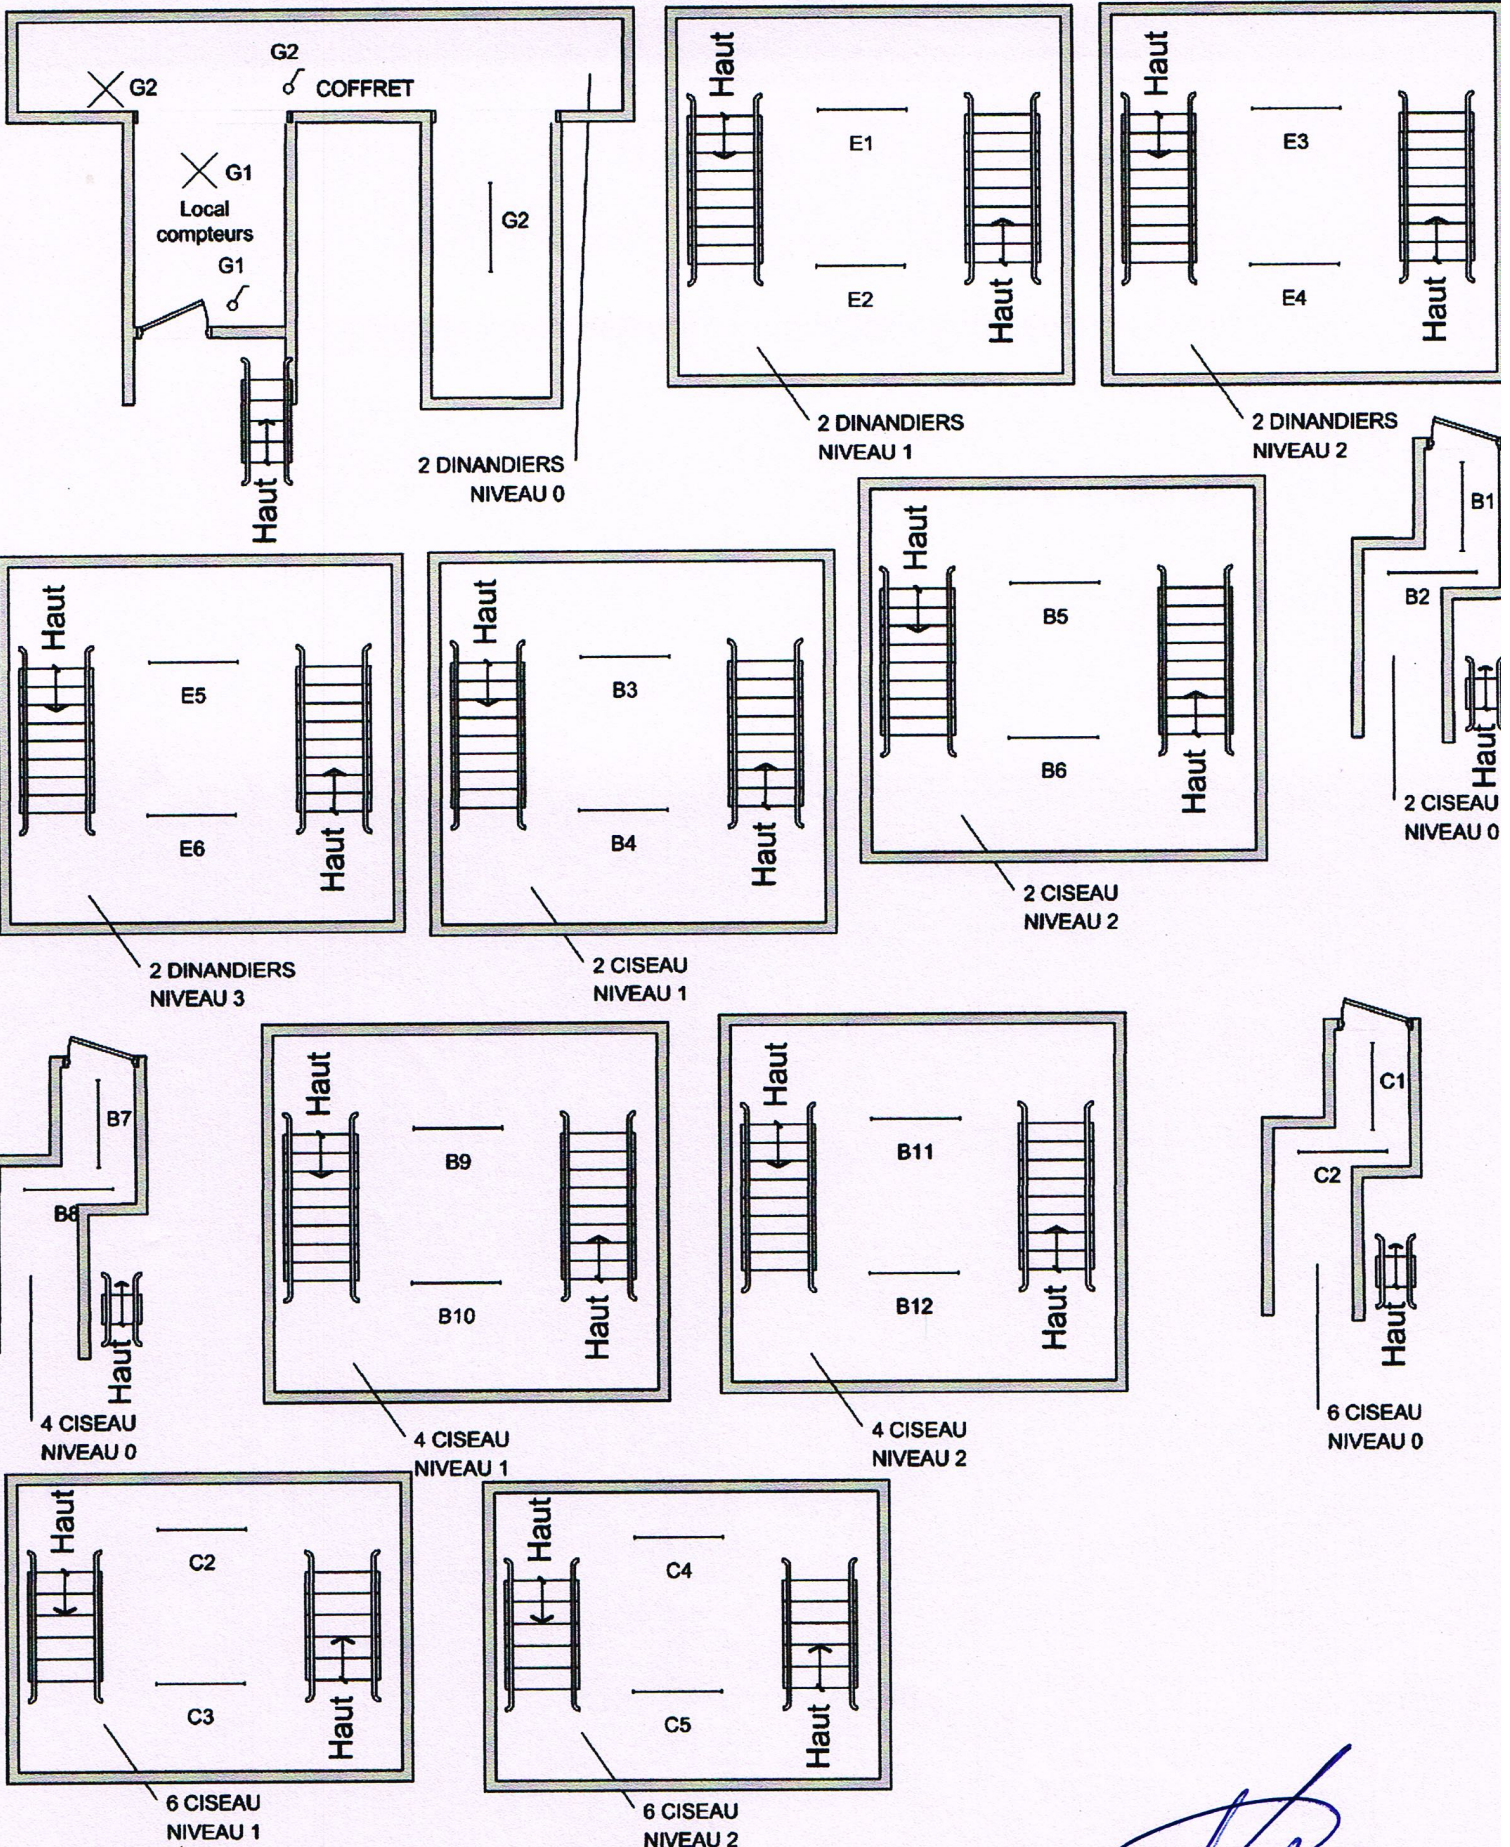

Installateur:
Electricité Cools sprlu
 Rue de la Cure, 2A
 1315 OPPREBAIS
 0477/724620
 TVA 04411.590.817

BATIMENT 451 AF
COMMUNS
Dinandiers 2, Ciseau 2-4-6-
1348 LOUVAIN LA NEUVE


Ghies VANOVERBERG
 Inspecteur
 ghies.vanoverberg@electro-test.be
 0472 473 73-48-09
 18/01/2016

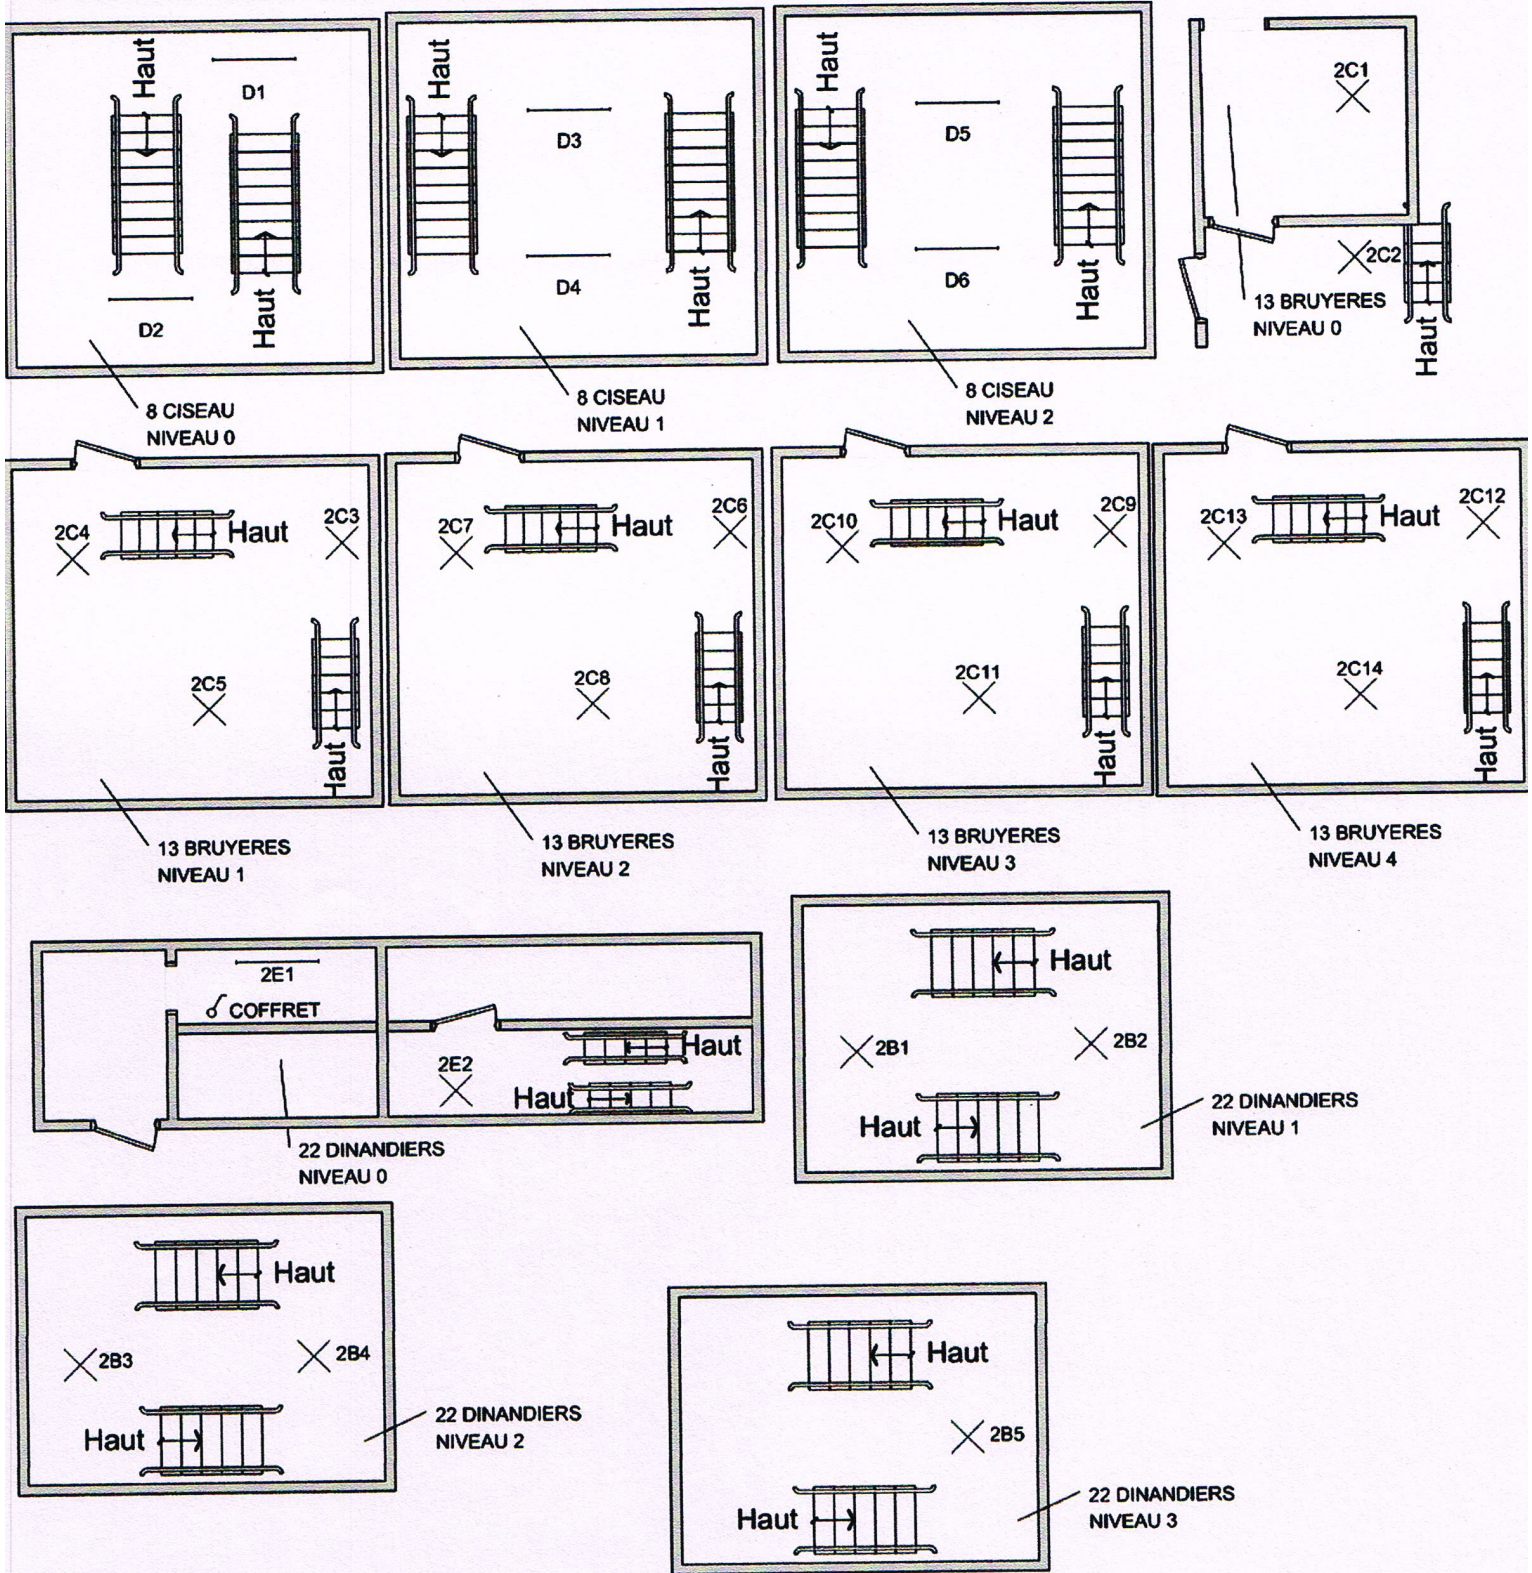

Installateur:
Electricité Cools sprlu
 Rue de la Cure, 2A
 1315 OPPREBAIS
 0477/724620
 TVA 04411.590.817

BATIMENT 451 AF
COMMUNS
 Dinandiers 22, Ciseau 8, Bruyères 13
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

ELECTROTEST
 Gilles VANDYVERBERG
 Inspecteur
 gilles.vanoverberg@electro-test.be
 Gsm +32 473 75 43 33