



N° 234-INSF.



ELECTROTEST

Technische Controles en Opleidingen
Contrôles Techniques et Formation

V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33
1820 MELS BROEK

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution : **ORES**

Nr teller : **N-V**
N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: **116/20150602/14**

EAN code : —

Aard onderzoek : AREI	87	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorsch. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plaats van het onderzoek /
Lieu du contrôle : **Rue Pachy 2/201 à 203, 1340 L-L-N.**

Eigenaar /
Propriétaire : **N-G.** Adres : —
Adresse : —

Installateur : **Electricite Cooks** BTW / TVA : **0441,590.817**
Datum van het onderzoek : **02.06.2015** Ik. / C.I. : —
Date du contrôle : **02.06.2015** Inspecteur : **Vanoverberg G.**

Onderzoek / Contrôle : **Woning / maison & Appartement / Commu + Chambres**

Spanning : **1N400V** Meter / bord verbinding : **VVB 10²** Max. beveiliging : **63A**
Tension : **1N400V** Liaison compteur-tableau : **VVB 10²** Protection max. : **63A**

Aardelectrode : **2,6** Isolatie : **23,4** Aantal verdeelborden : **1**
Electrode de terre : **2,6** Isolement : **23,4** Mohm Nombre de tableaux : **1**

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : 7	Test ΔIn		1. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
63	300	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
63	30	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Nieuw Schemas

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : OK NOK contact direct : OK NOK
Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect : OK NOK

Aansluitingen : OK NOK
Raccordements : OK NOK
Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Liaisons equipotentielles : OK NOK

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)
Opmerkingen/Remarques : **Niënt.**
VISUM :
Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI en mag in dienst gesteld worden — in dienst blijven.
L'installation est conforme au RGIE et peut être mise en service — rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het éénraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.


Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AK	274 AK	276bis HK	274 HK	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op: **02.06.2015**
La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le : **02.06.2015**
Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het A.R.E.I. moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.
La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur:

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le nouveau visiteur de contrôle par le même organisme ou aux personnes et ad. directrices ou indirectes, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie proposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Rapp.Eis/EI1.1.04

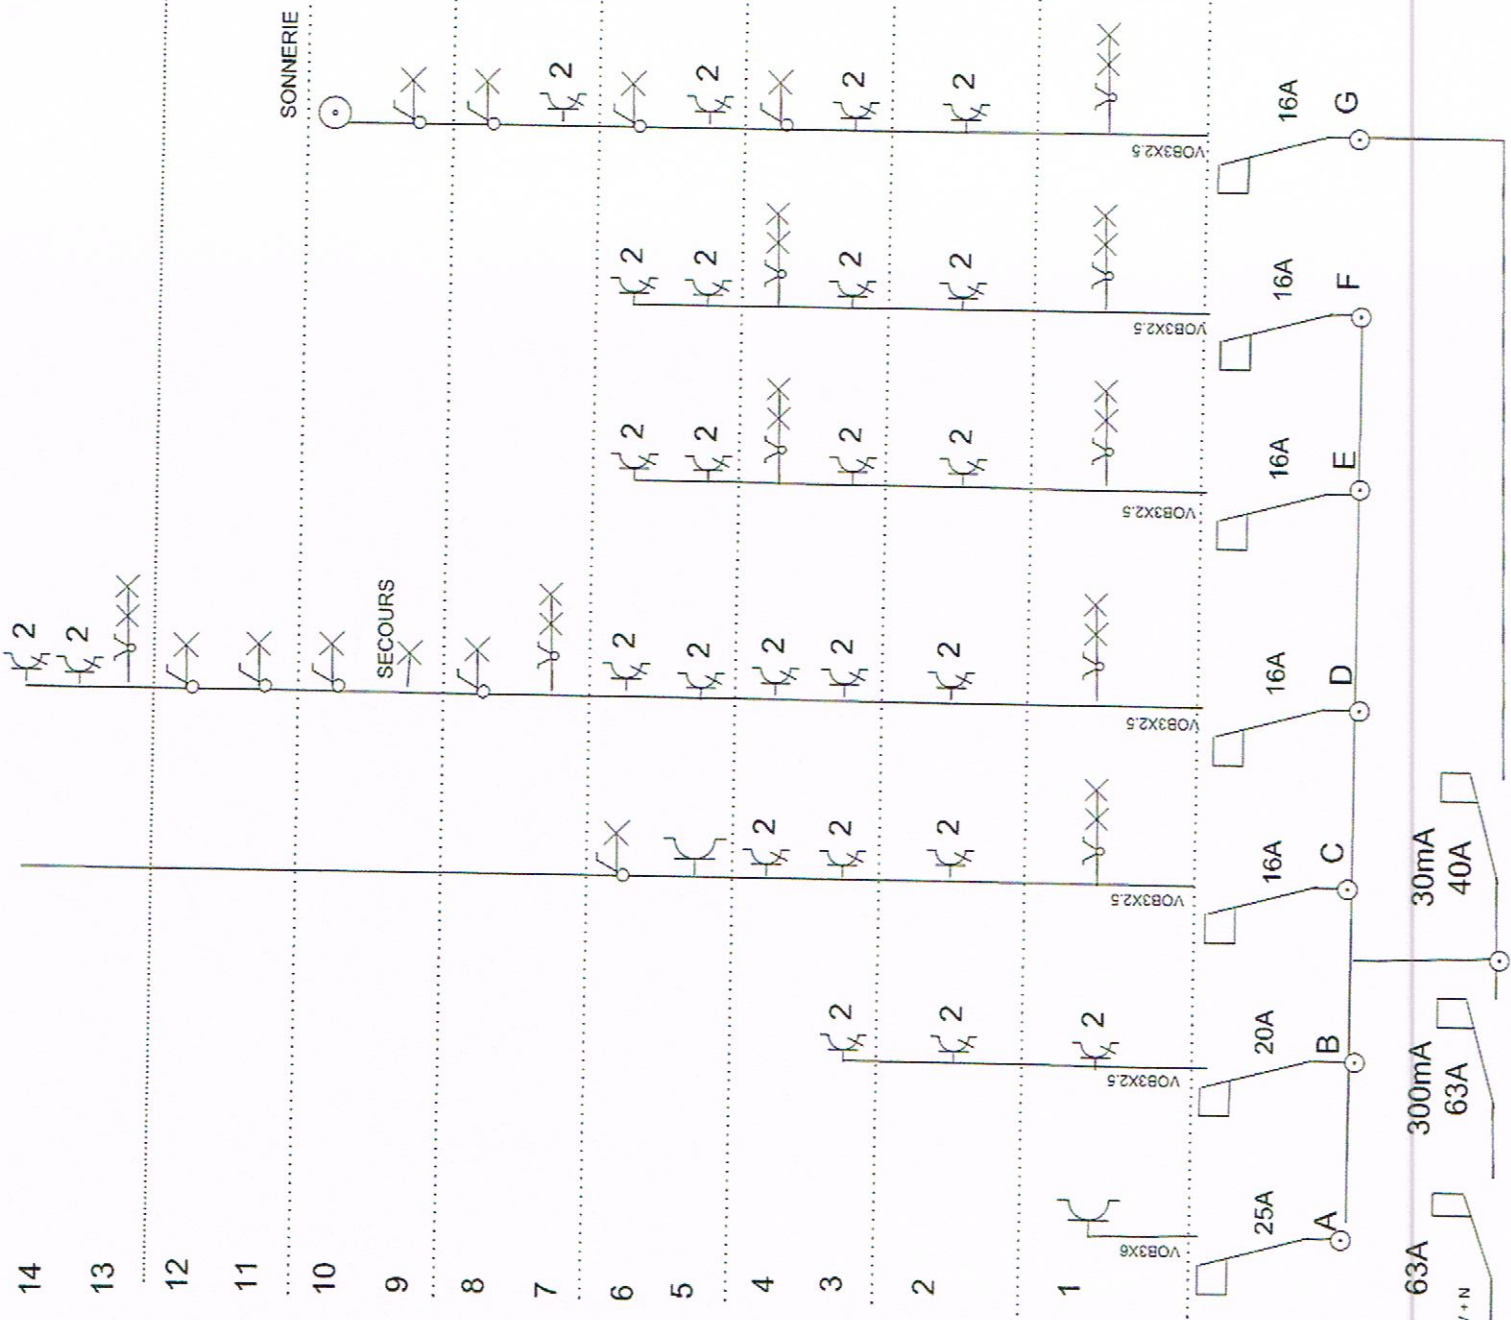


Installateur :
 Electricité Cools sprlu
 Rue de la Cure, 2A
 1315 OPPREBAIS
 0477/72 46 20
 TVA 0441.590.817

Bâtiment 4030/33
 Commu + chambres
 Pachy, 2/201 à 209
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

ELECTROTEST
 Gilles VANOVERBERG
 Inspecteur
 gilles.vanoverberg@electro-test.be
 Gem +32 475 75 43 50
 5190120

XVB 3G10 1x400V + N

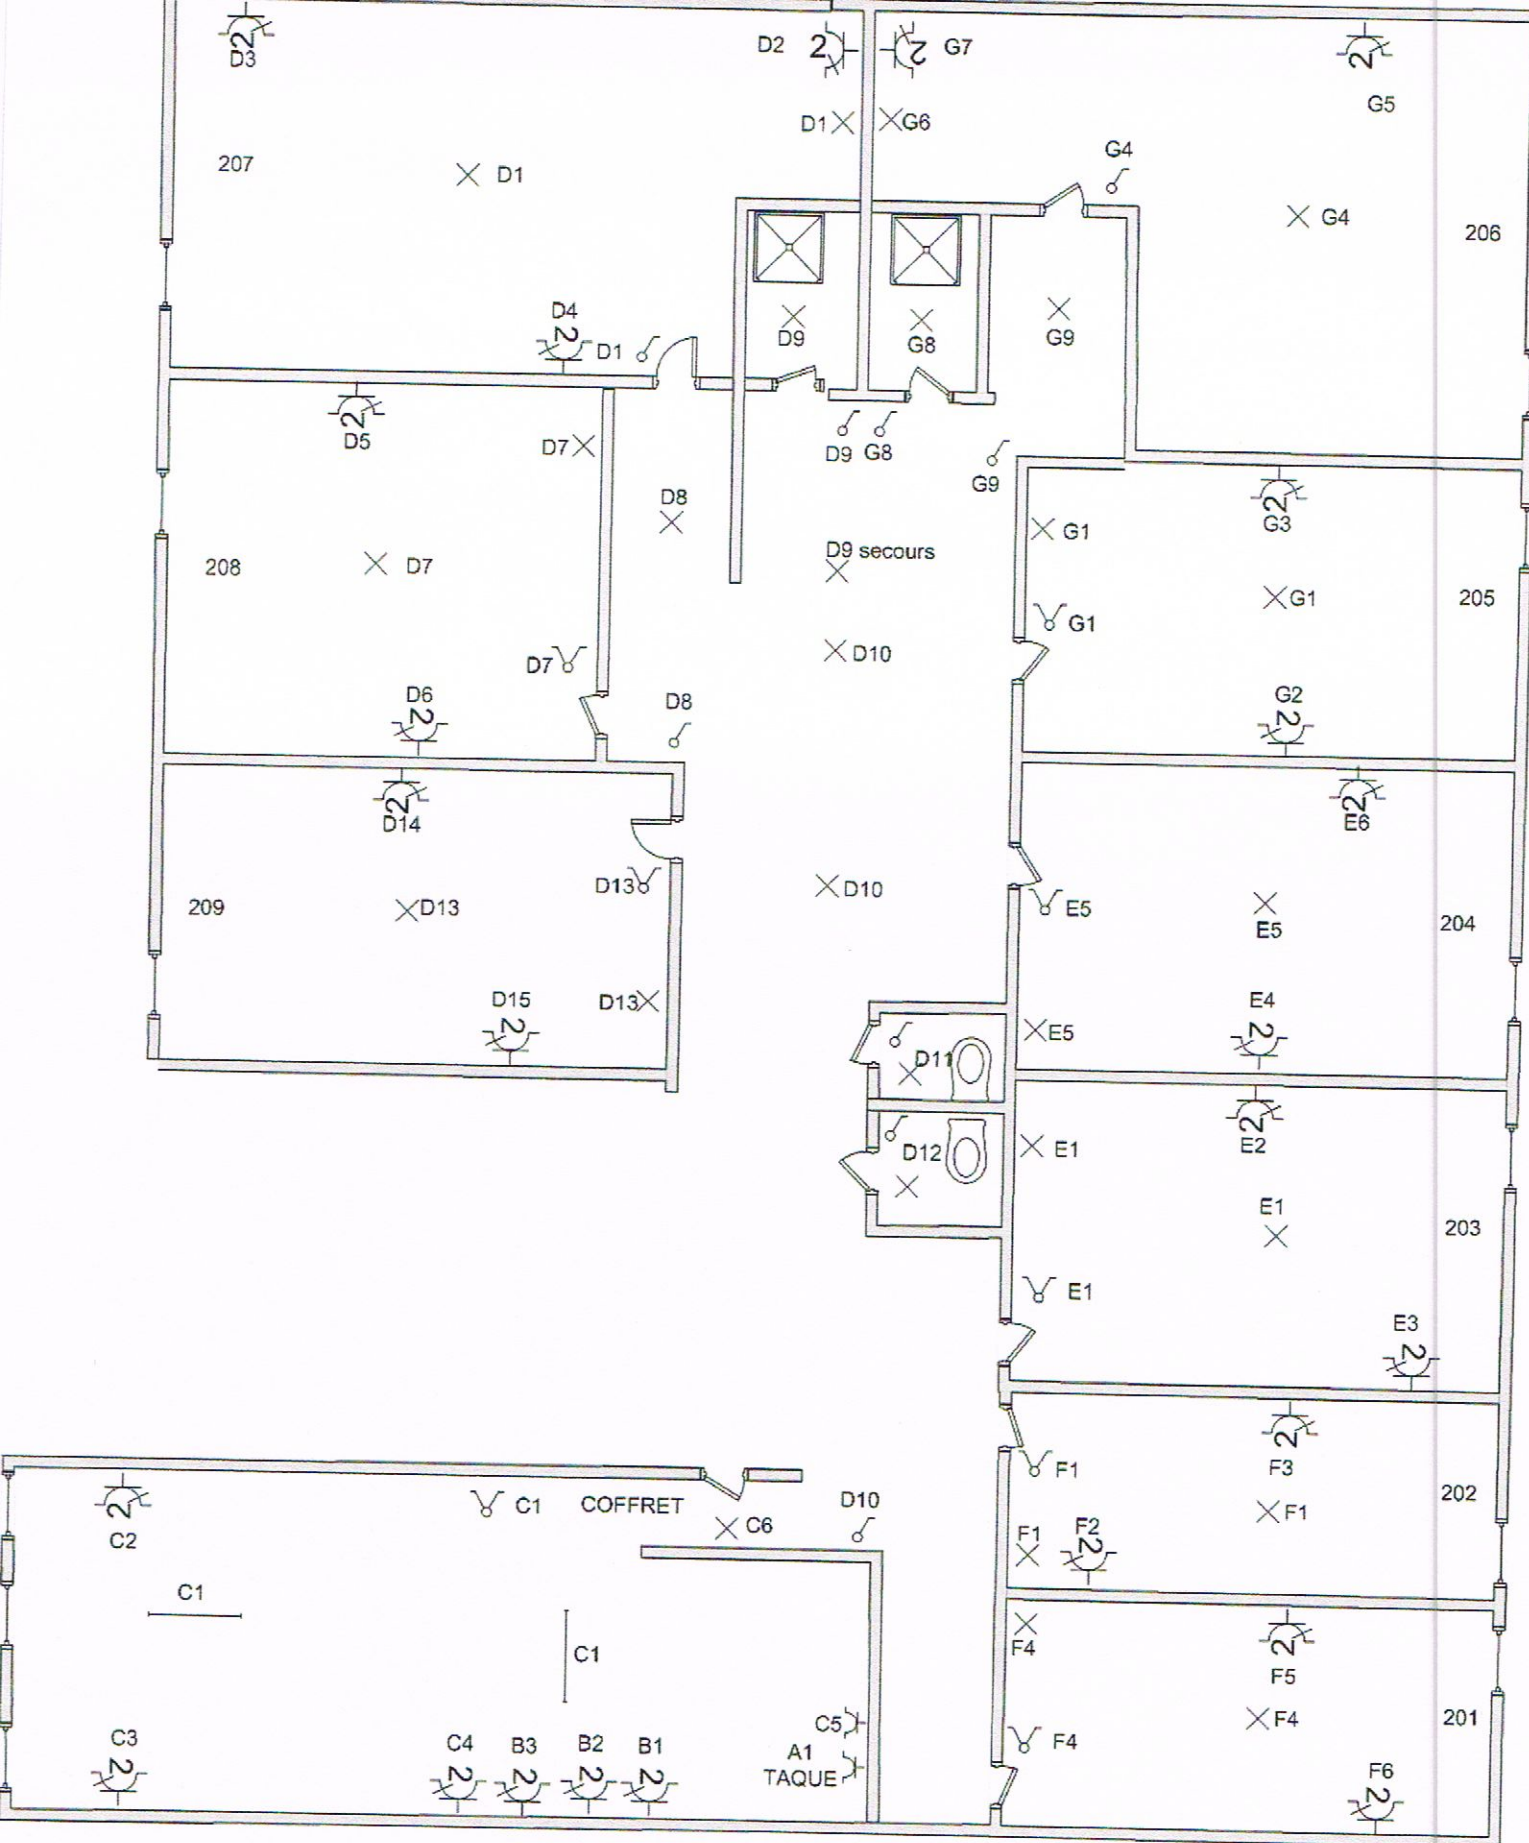

Installateur:
 Electricité Cools sprlu
 Rue de la Cure, 2A
 1315 OPPREBAIS
 0477/724620
 TVA 0441.590.817

Batiment 4030-33
 Commu + chambres
 Rue Pachy, 2/ 201 à 209
 1348 LOUVAIN LA NEUVE

ELECTROTEST
 Gilles VANOVERBERG
 Inspecteur
 gilles.vanoverberg@electro-test.be
 Num 745 978 74 42 80

02106145